



VISADES  
 Mauermannstrasse 2  
 5023 Salzburg  
 Tel.: 0662/871224-0  
 Fax.: 0662/871224-10  
 E-mail: office@visades.com

Device : T4800TCII Version 400V AC  
 Cabinet : 800x1000x250  
 Emitter : 12x400W  
 Version : Version 13

Manufacturer (company) : VISADES  
 Path : Z:\EPLAN4\P\PLANE\EN\VD4800\  
 Source : T4800\_13

Changed on: 20. Mär. 2018 from (Abbreviation) ACA Number of pages 16

INTERN

EXTERN

		Date	20. Mär. 2018	T4800TCII Version 400V AC 800x1000x250		Title page/ Titelblatt	Version 13	=	
		Appr.	ACA					+	
		Contr.	Höllner						Sh 1
Changes	Date	Name		Source T4800_13	Date 19. Mär. 2013		12x400W		14


# Inhaltsverzeichnis

Seite	Seitenbenennung	Zusatzfeld Seite	Zusatzfeld Gruppe	FELD	Datum	Bearb.
1	Title page/ Titelblatt				29. Mär. 2017	ACA
2	Table of contents/ Inhalt				29. Mär. 2017	ACA
3	Power supply/ Versorgung				29. Mär. 2017	ACA
4	Weidmüller coupler UR20-FBC-MOD				29. Mär. 2017	ACA
4.1	Display user interface				29. Mär. 2017	ACA
5	Weidmüller analog output UR20-4A0-UI-16				29. Mär. 2017	ACA
6	Weidmüller analog input UR20-8DI-P-2W				29. Mär. 2017	ACA
7	Weidmüller digital input UR20-4AI-UI-16				29. Mär. 2017	ACA
8	Weidmüller relay output UR20-4R0-C0-255				29. Mär. 2017	ACA
8.1	Weidmüller relay output UR20-4R0-C0-255				29. Mär. 2017	ACA
9	Ballast - UV-lamp / EVG - UV-Lampe				29. Mär. 2017	ACA
10	Ballast - UV-lamp / EVG - UV-Lampe				29. Mär. 2017	ACA
11	Ballast - UV-lamp / EVG - UV-Lampe				29. Mär. 2017	ACA
12	Ballast - UV-lamp / EVG -UV-Lampe				29. Mär. 2017	ACA
13	Ballast - UV-lamp / EVG - UV-Lampe				29. Mär. 2017	ACA
14	Ballast - UV-lamp / EVG - UV-Lampe				29. Mär. 2017	ACA

INTERN  
EXTERN

INTERN

EXTERN

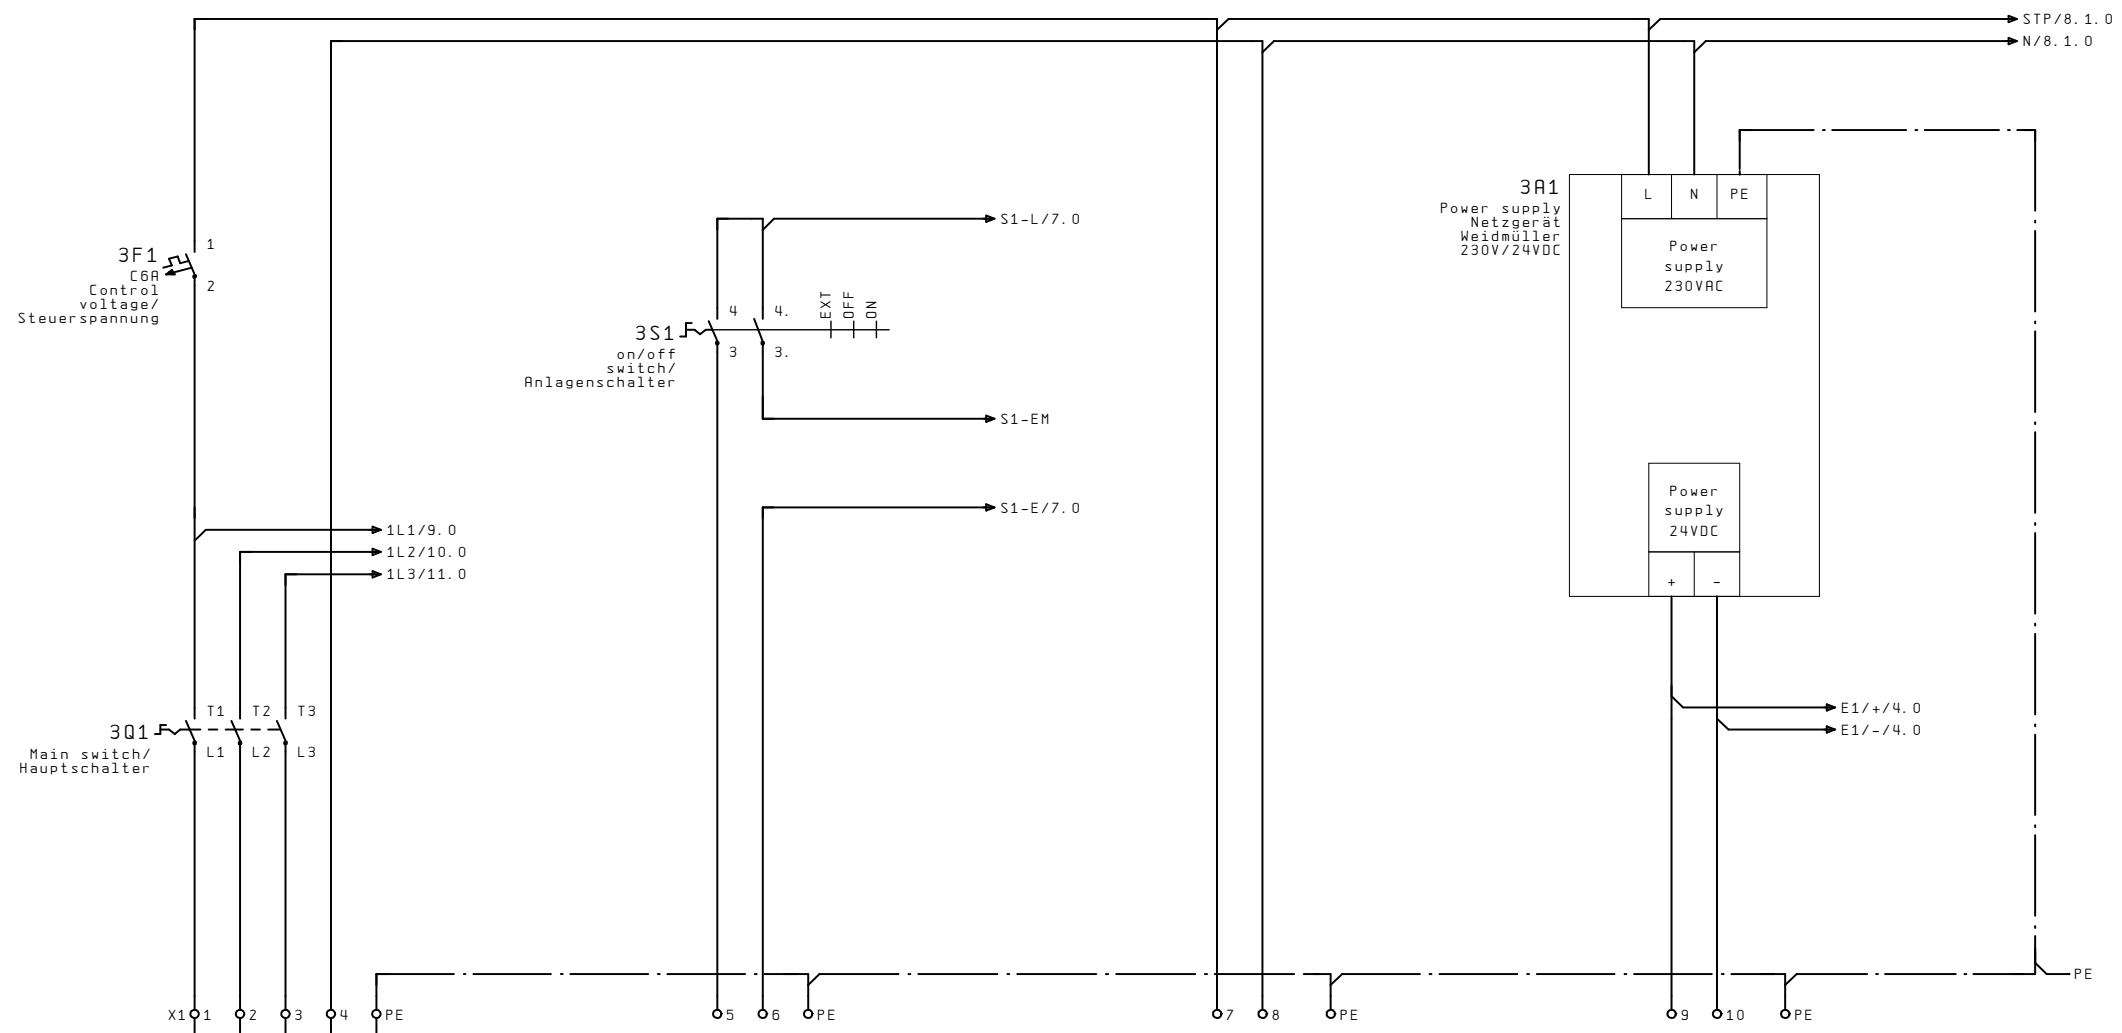

Power supply/  
Versorgung  
max. 5x6mm<sup>2</sup>  
min. 20A

EXT. ON/OFF/switch/  
EXT. Anlagenschalter


Control voltage/  
Steuerspannung  
230VAC

control voltage/  
Steuerspannung  
24VDC

Achtung auf elektromagnetische  
Einstreuung, geschirmten Kabeltyp verwenden!

Attention on electromagnetic interference,  
use shielded cable types!






No external supply!/  
Keine externe Versorgung!

		Datum	20. Mär. 2018	T4800TCII Version 400V AC 800x1000x250		Power supply/ Versorgung	Version 13	=	
		Bearb.	ACA				12x400W	S	3
		Gepr.	Höllner				Urspr.	T4800_13	DATUM

4A1  
Weidmüller  
UR20-FBC-MOD

- PWR
- SF
- BF
- MT
- L/A X1
- L/A X2
- 
- 

Weidmüller  
UR20-FBC-MOD  
MODBUS TCP Fieldbus Coupler

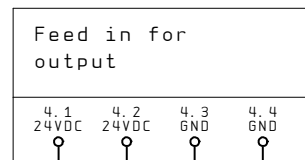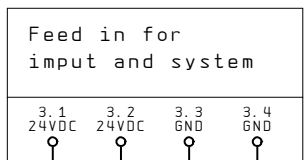

CAT/4.1.1


PE

INTERN

EXTERN

3

4.1

		Datum	20. Mär. 2018	T4800TCII Version 400V AC 800x1000x250		Weidmüller coupler UR20-FBC-MOD	Version 13	=			
		Bearb.	ACA					+			
		Gepr.	Höllner								
Änderung	Datum	Name		Urspr.	T4800_13	DATUM	19. Mär. 2013	12x400W	s 4		


Please refer to the Manual, 9.1.2 Ports of the Controller!

Bitte Handbuch Kapitel 9.1.2 Anschlüsse Controller beachten!

### Visades User interface TCII

Display/Controller

4R1.1

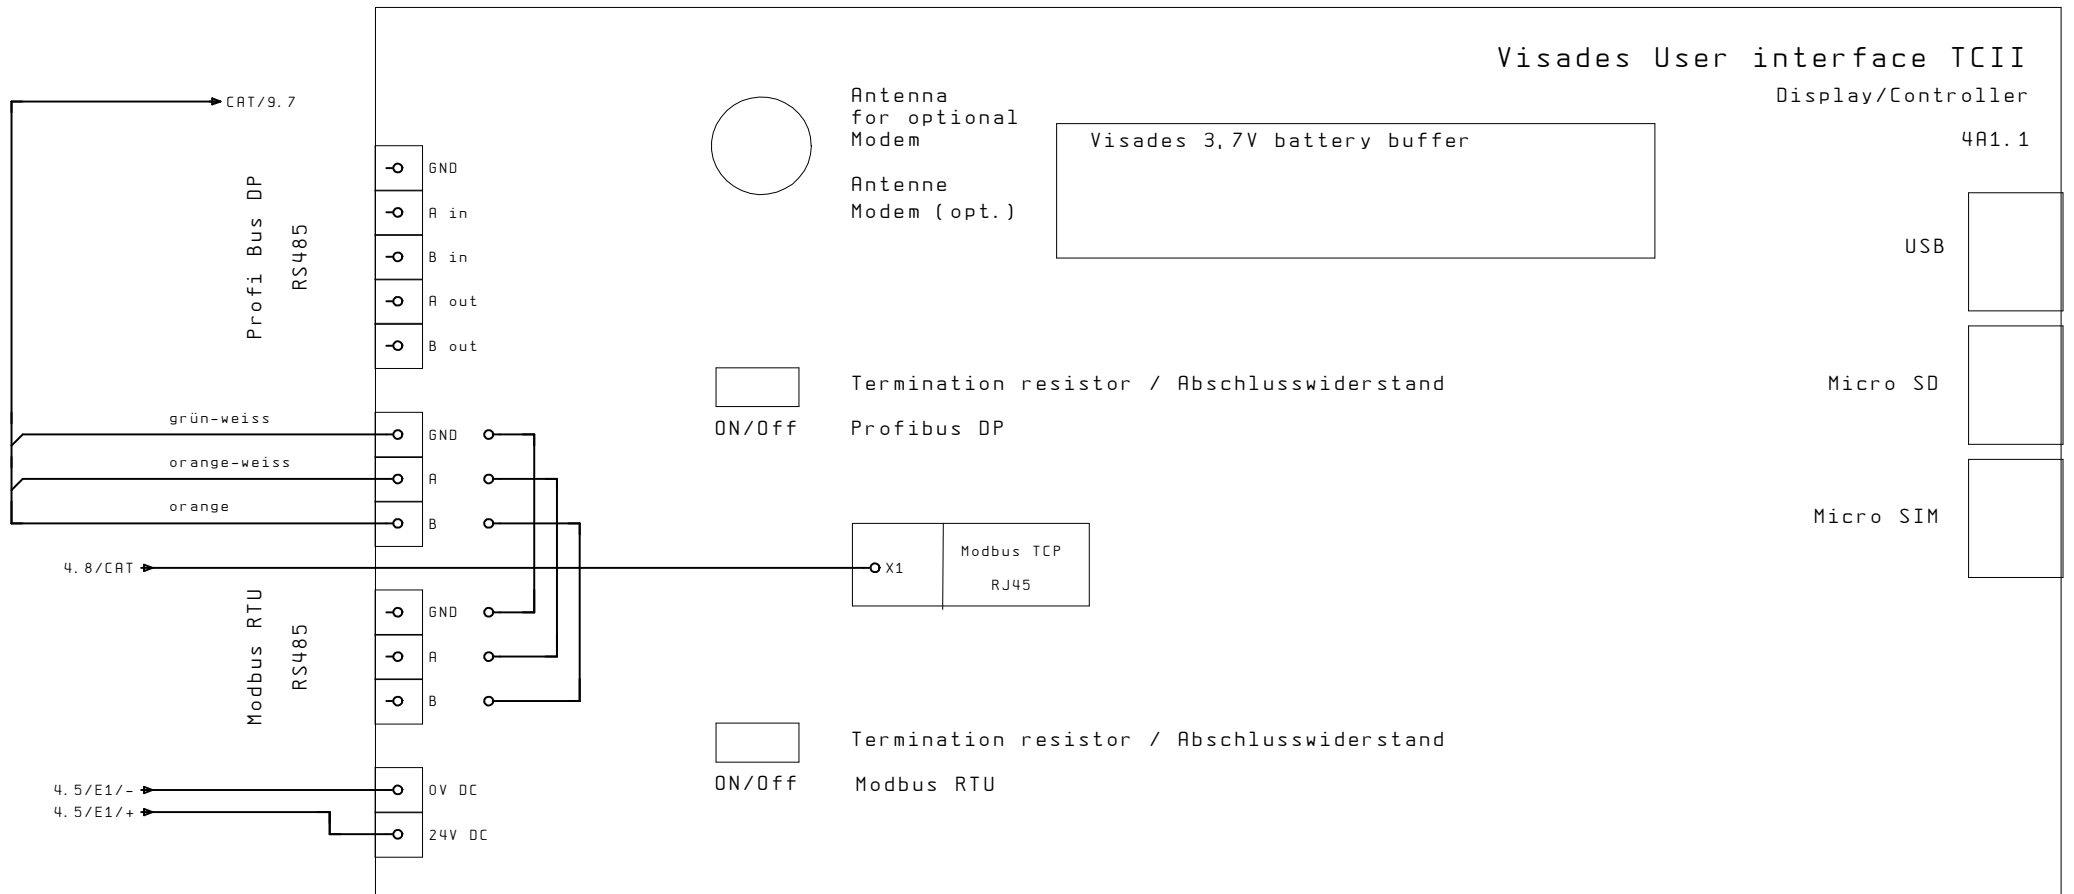


PE

EXTERN

4


5

		Datum	20. Mär. 2018	T4800TCII Version 400V AC 800x1000x250		Display user interface	Version 13	=			
		Bearb.	ACA					+			
		Gepr.	Höllner								s
Änderung	Datum	Name		Urspr.	T4800_13	DATUM	19. Mär. 2013	12x400W	14		



6A1  
Weidmüller  
UR20-4AI-UI-16

Weidmüller  
UR20-4AI-UI-16  
4 Analog Input, U/I 16-Bit






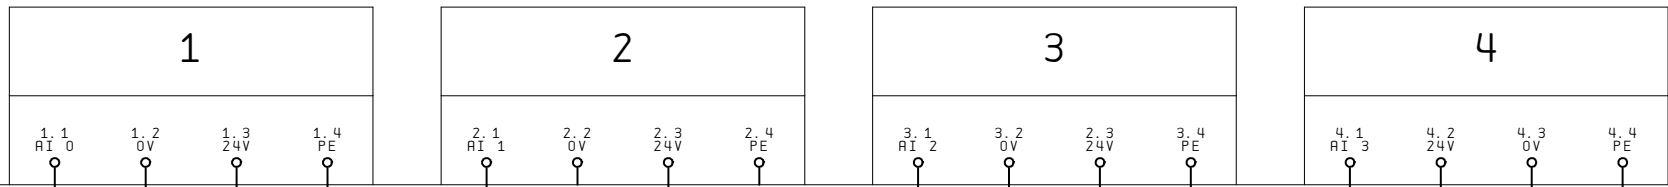


Gilt für alle Analog Eingänge und Ausgänge!

Achtung auf elektromagnetische Einstrahlung, geschirmten Kabeltyp verwenden!

Applies to all analog inputs and outputs !

Attention on electromagnetic interference, use shielded cable types!

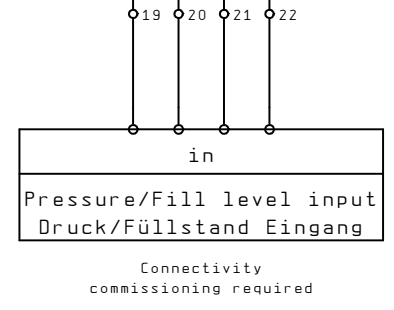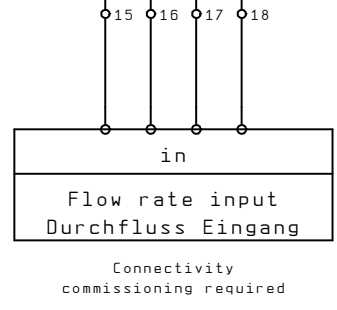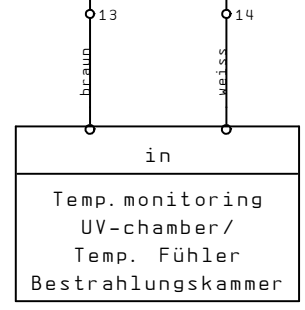

INTERN  
EXTERN

Datum		20. Mär. 2018		T4800TCII Version 400V AC		Weidmüller analog input		Version 13		=	
Bearb.		ACA		800x1000x250		UR20-8DI-P-2W				+	
Gepr.		Hölller		Urspr. T4800_13		DATUM 19. Mär. 2013		12x400W		S 6	
Änderung		Datum		Name						14	













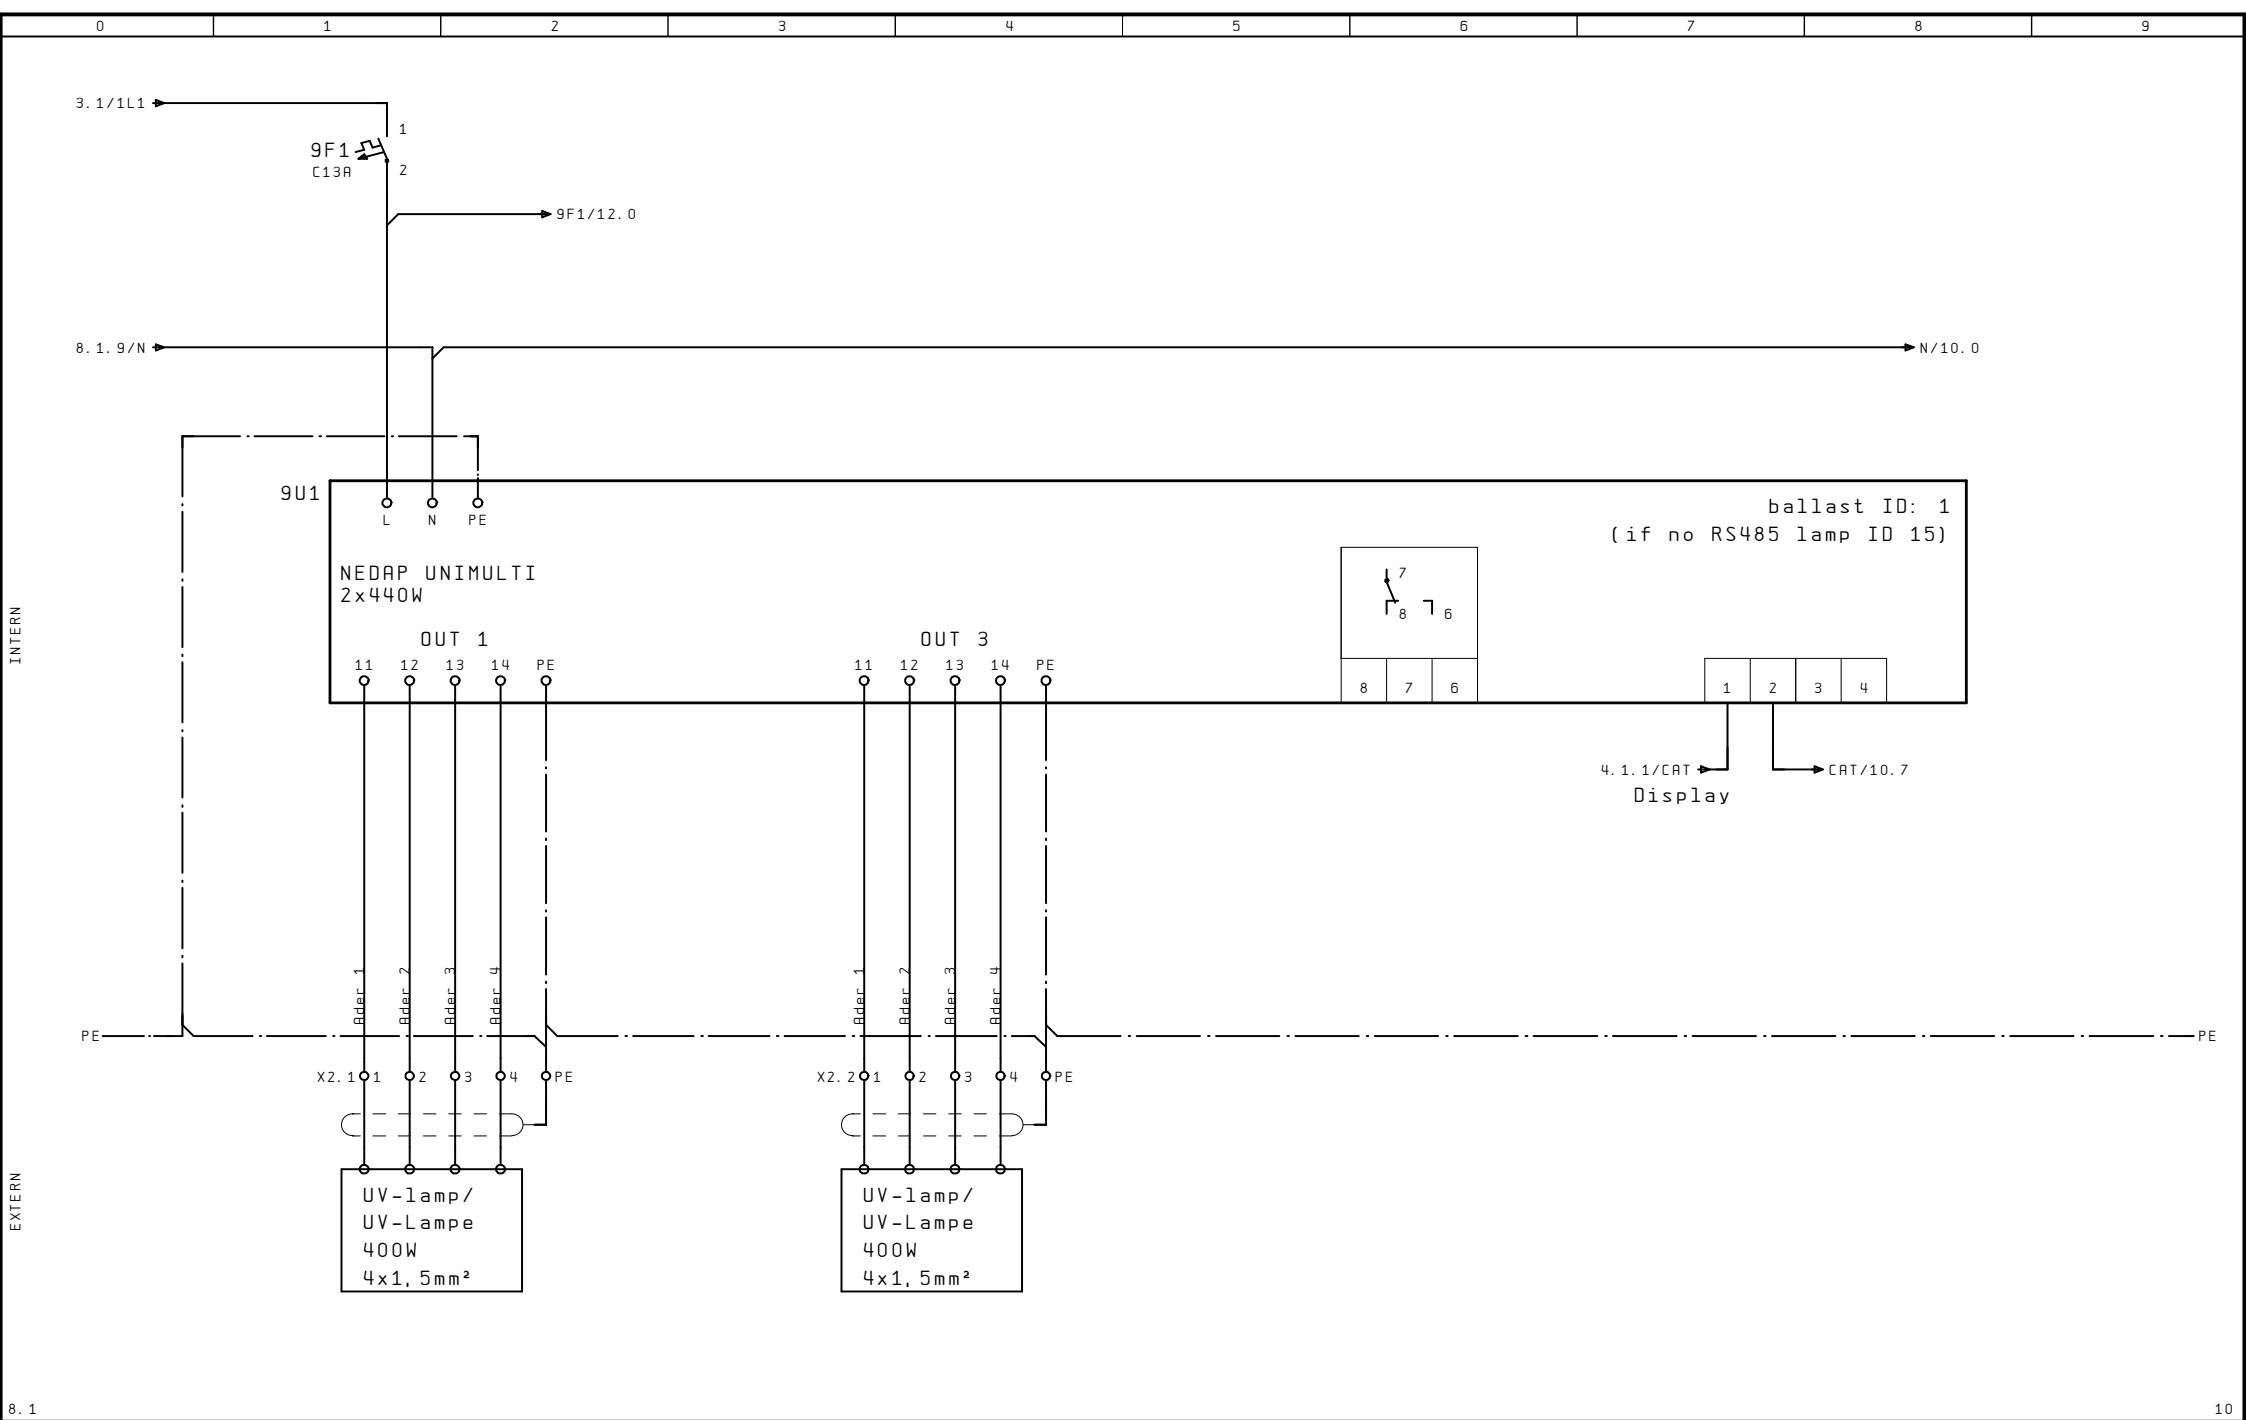


			Datum	20. Mär. 2018	T4800TCII Version 400V AC 800x1000x250		Ballast - UV-lamp / EVG - UV-Lampe	Version 13	=			
			Bearb.	ACA					+			
			Gepr.	Höllner								
Änderung	Datum	Name			Urspr.	T4800_13	DATUM	19. Mär. 2013			14	
								12x400W				



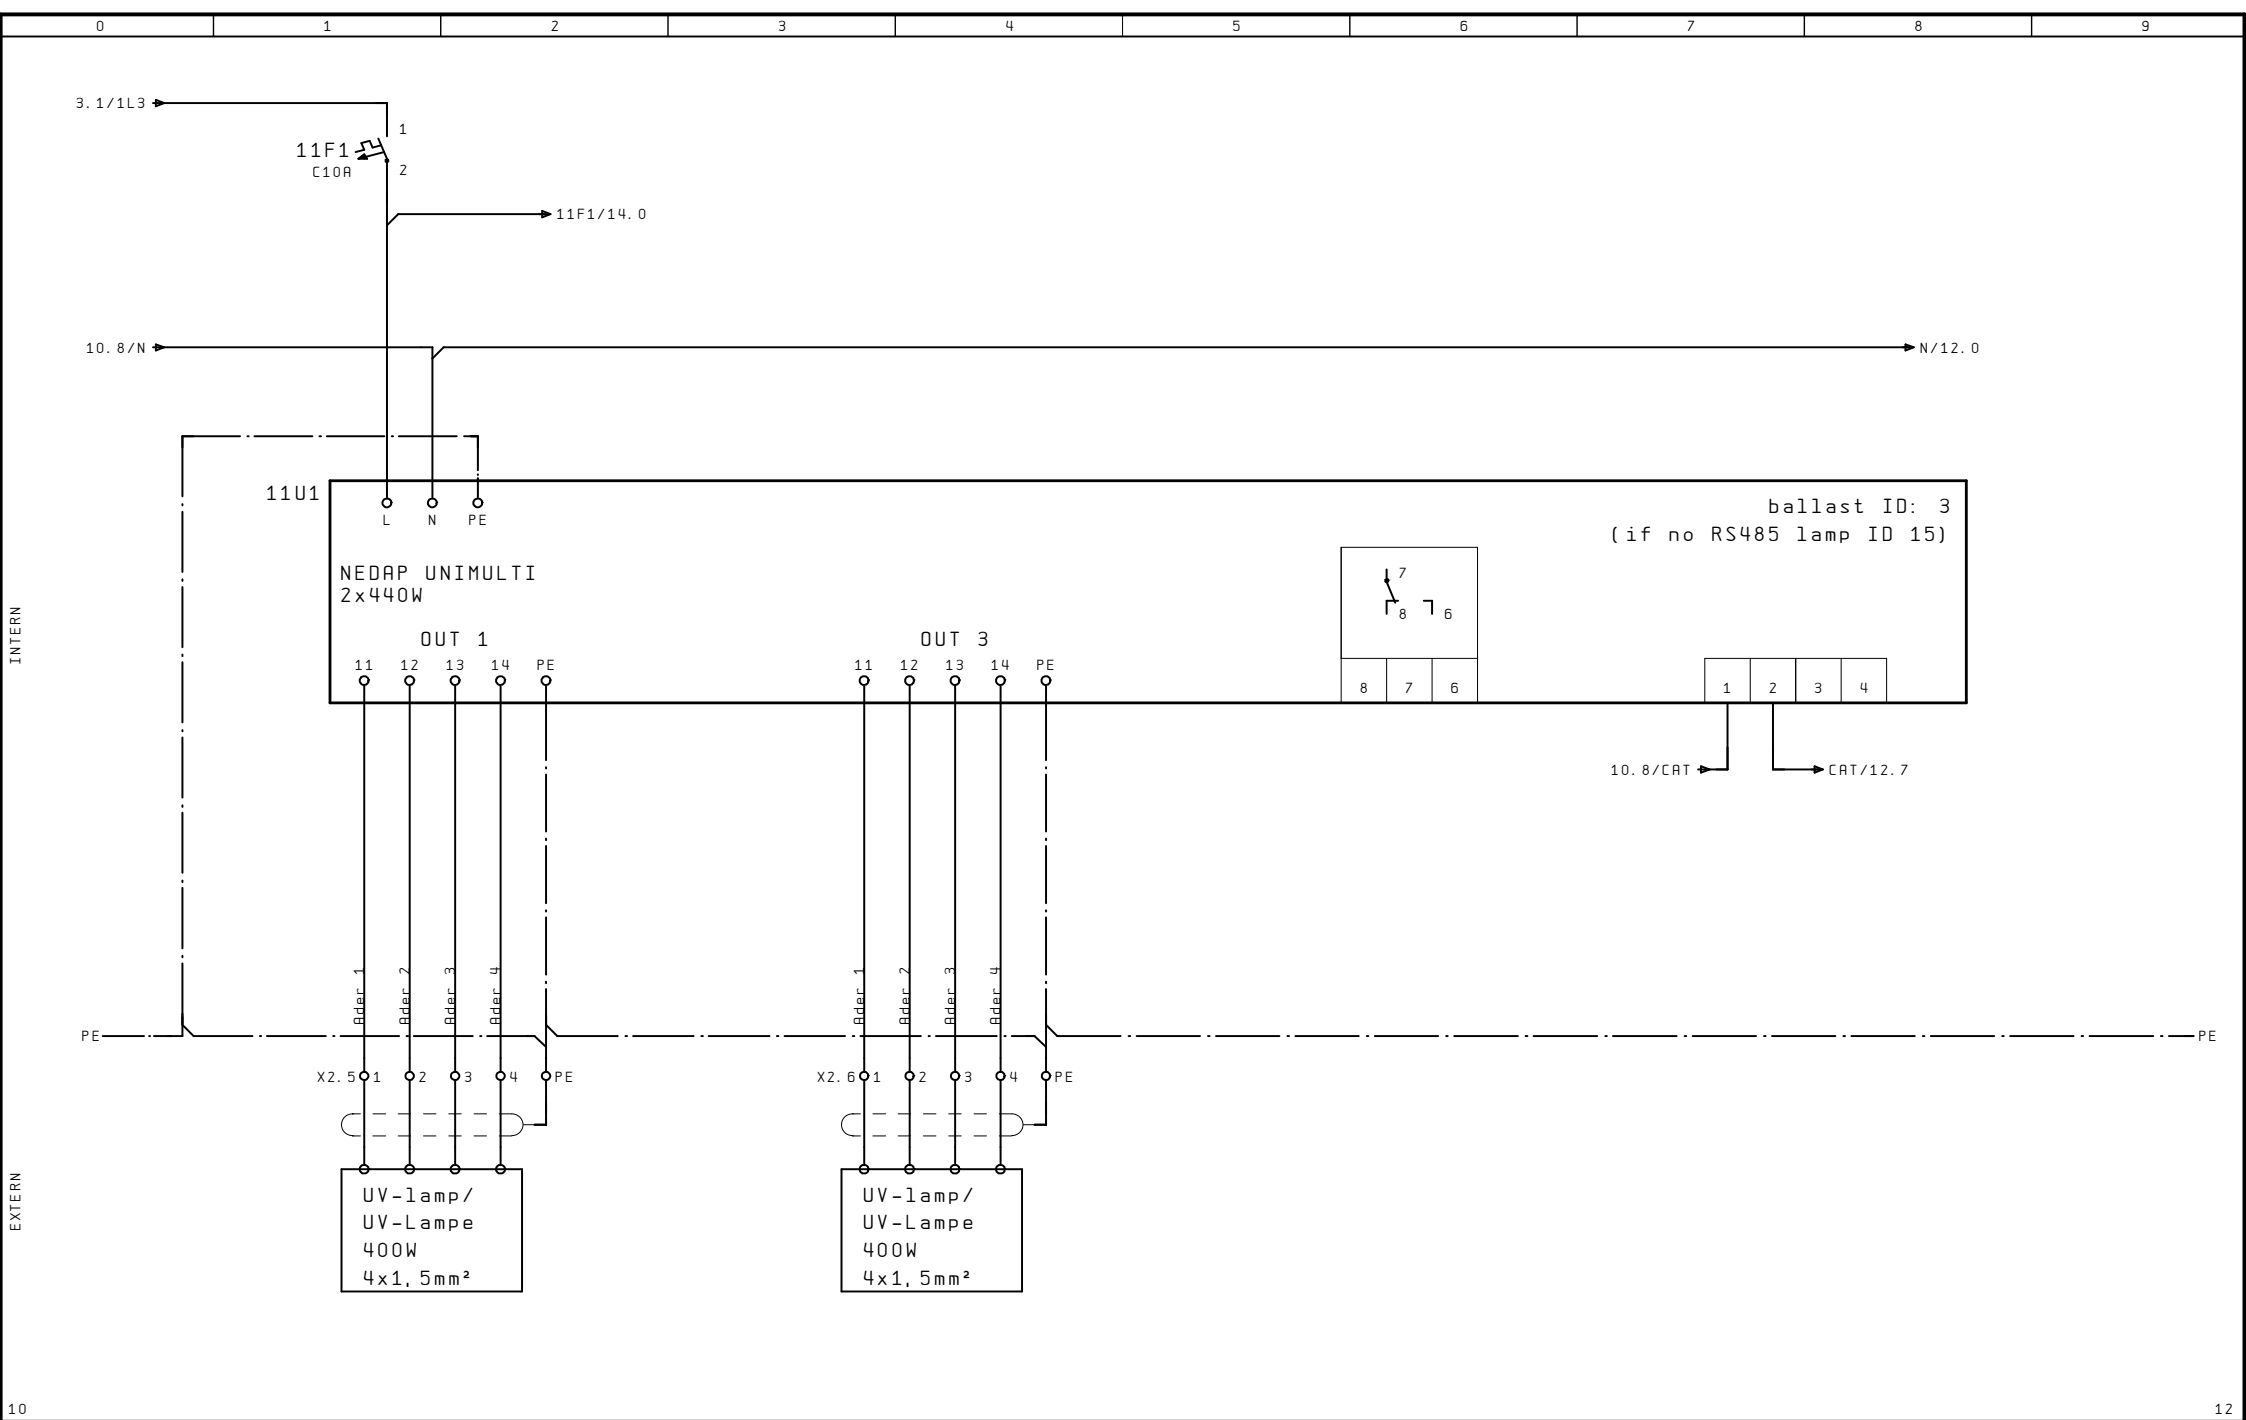

10		12				
Datum	20. Mär. 2018	T4800TCII Version 400V AC 800x1000x250	 Ballast - UV-lamp / EVG - UV-Lampe	Version 13	=	
Bearb.	ACA			12x400W	s	11
Gepr.	Höllner					
Änderung	Datum	Name	Urspr.	T4800_13	DATUM	19. Mär. 2013



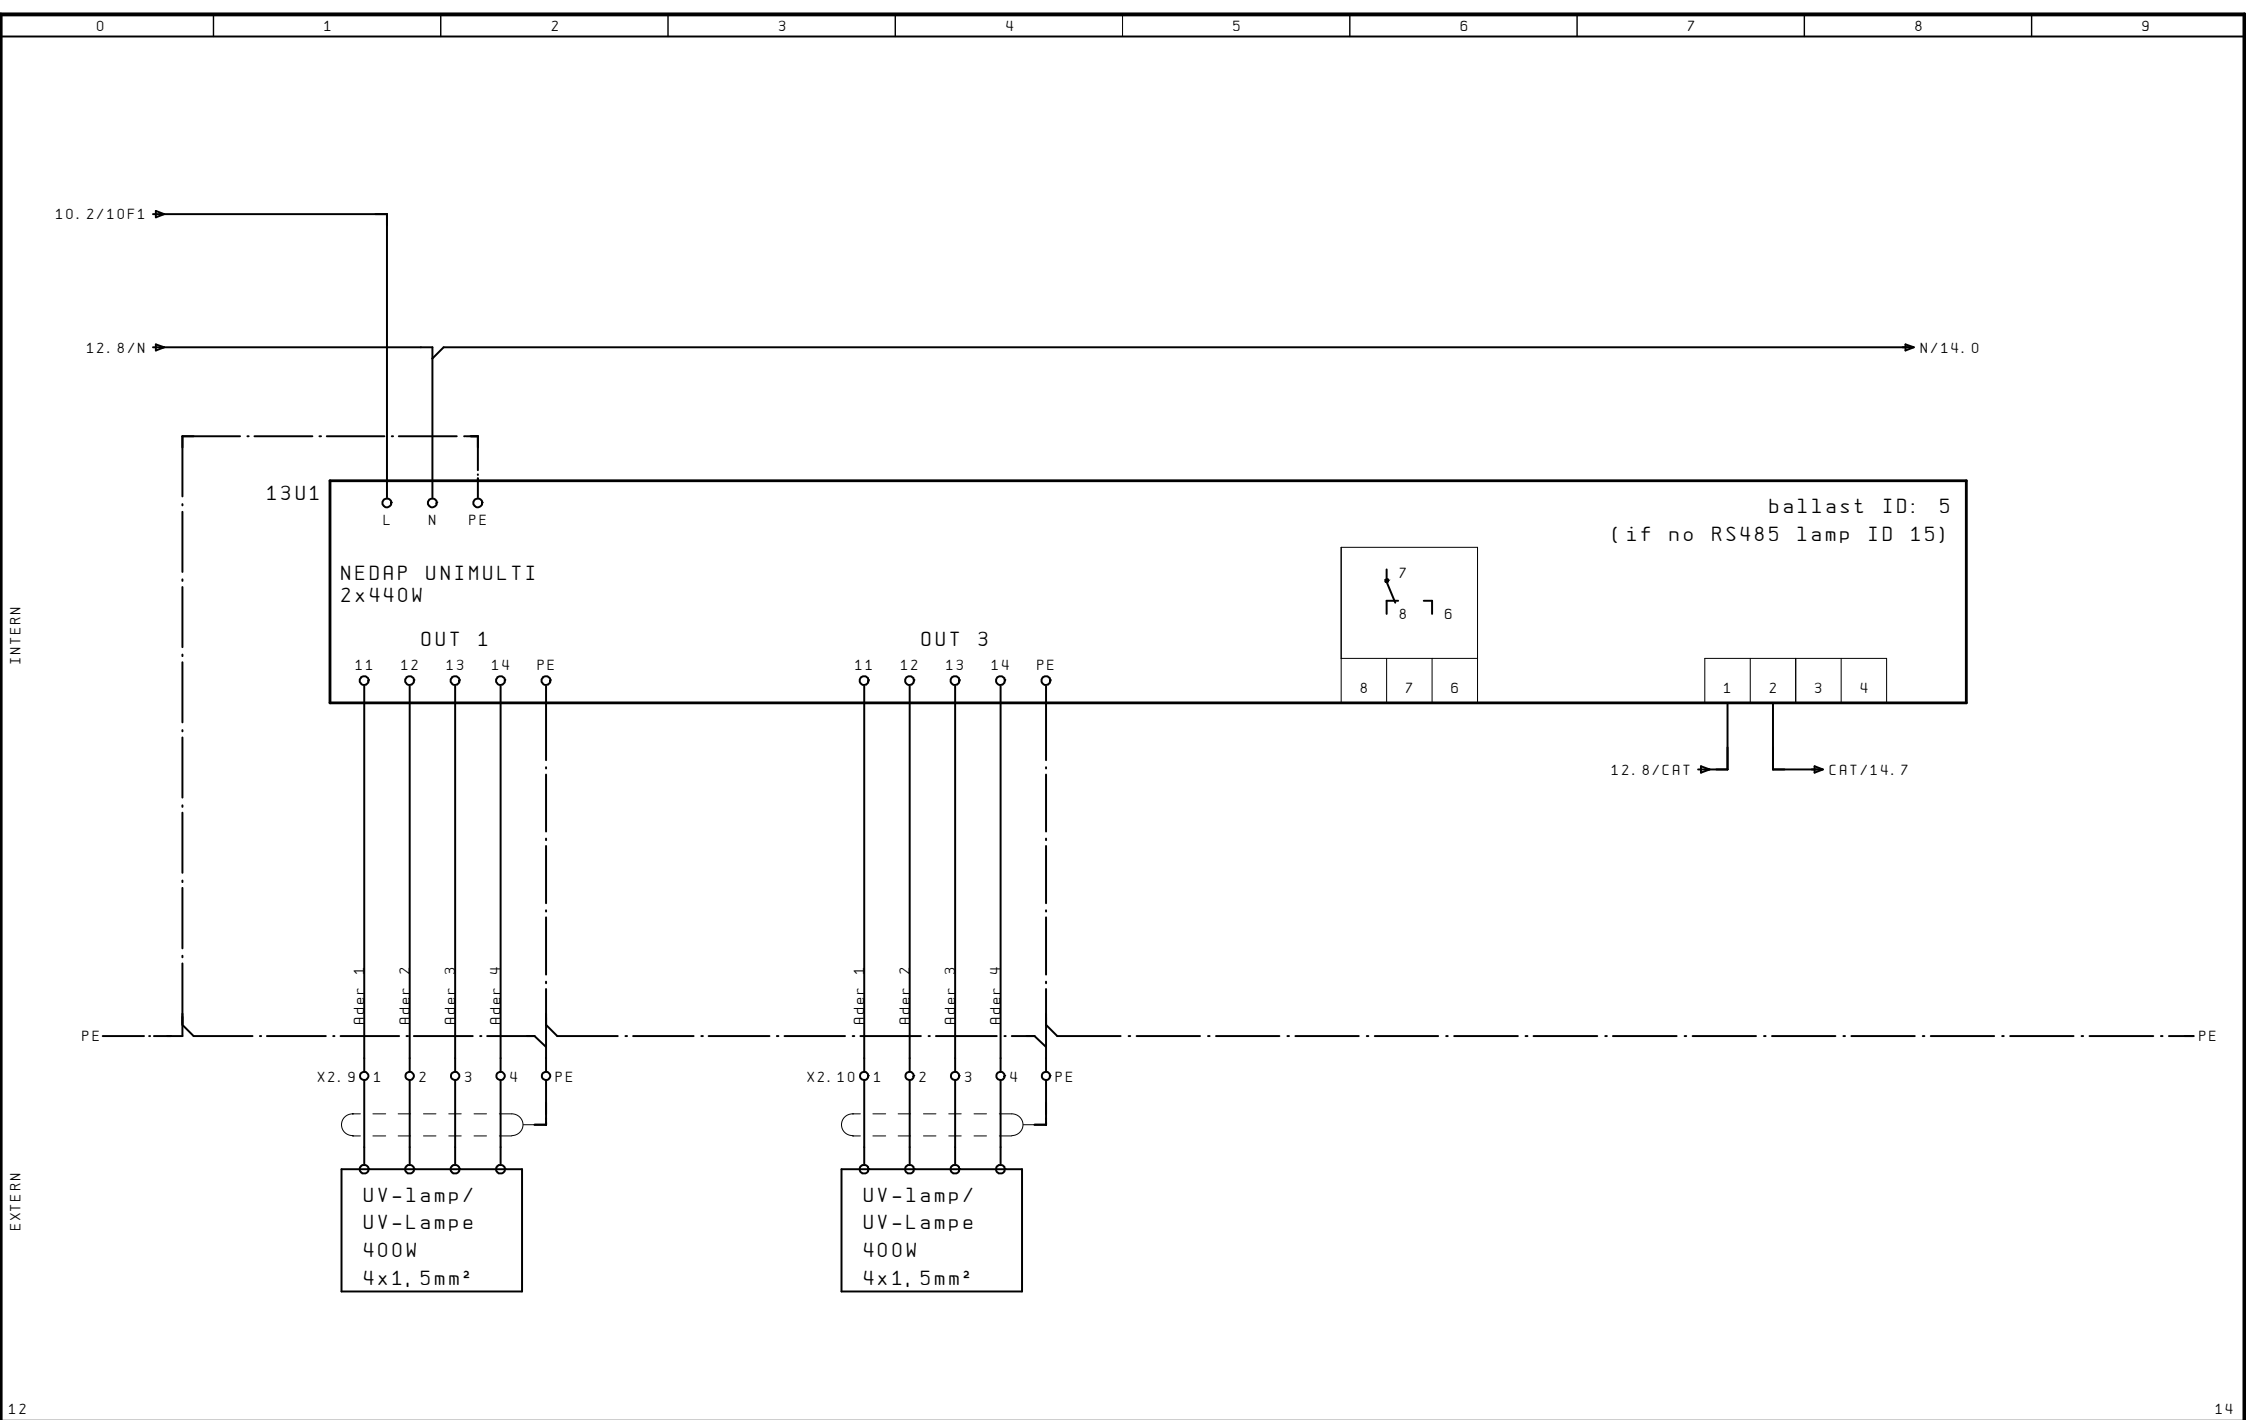

12		14	
Datum	20. Mär. 2018	T4800TCII Version 400V AC	Version 13
Bearb.	ACA	800x1000x250	12x400W
Gepr.	Höllner	Urspr. T4800_13	s 13
Änderung	Datum	Name	DATUM 19. Mär. 2013
			
		Ballast - UV-lamp / EVG - UV-Lampe	
		=	
		+	
		s 14	

